


Budynek sąsiedni

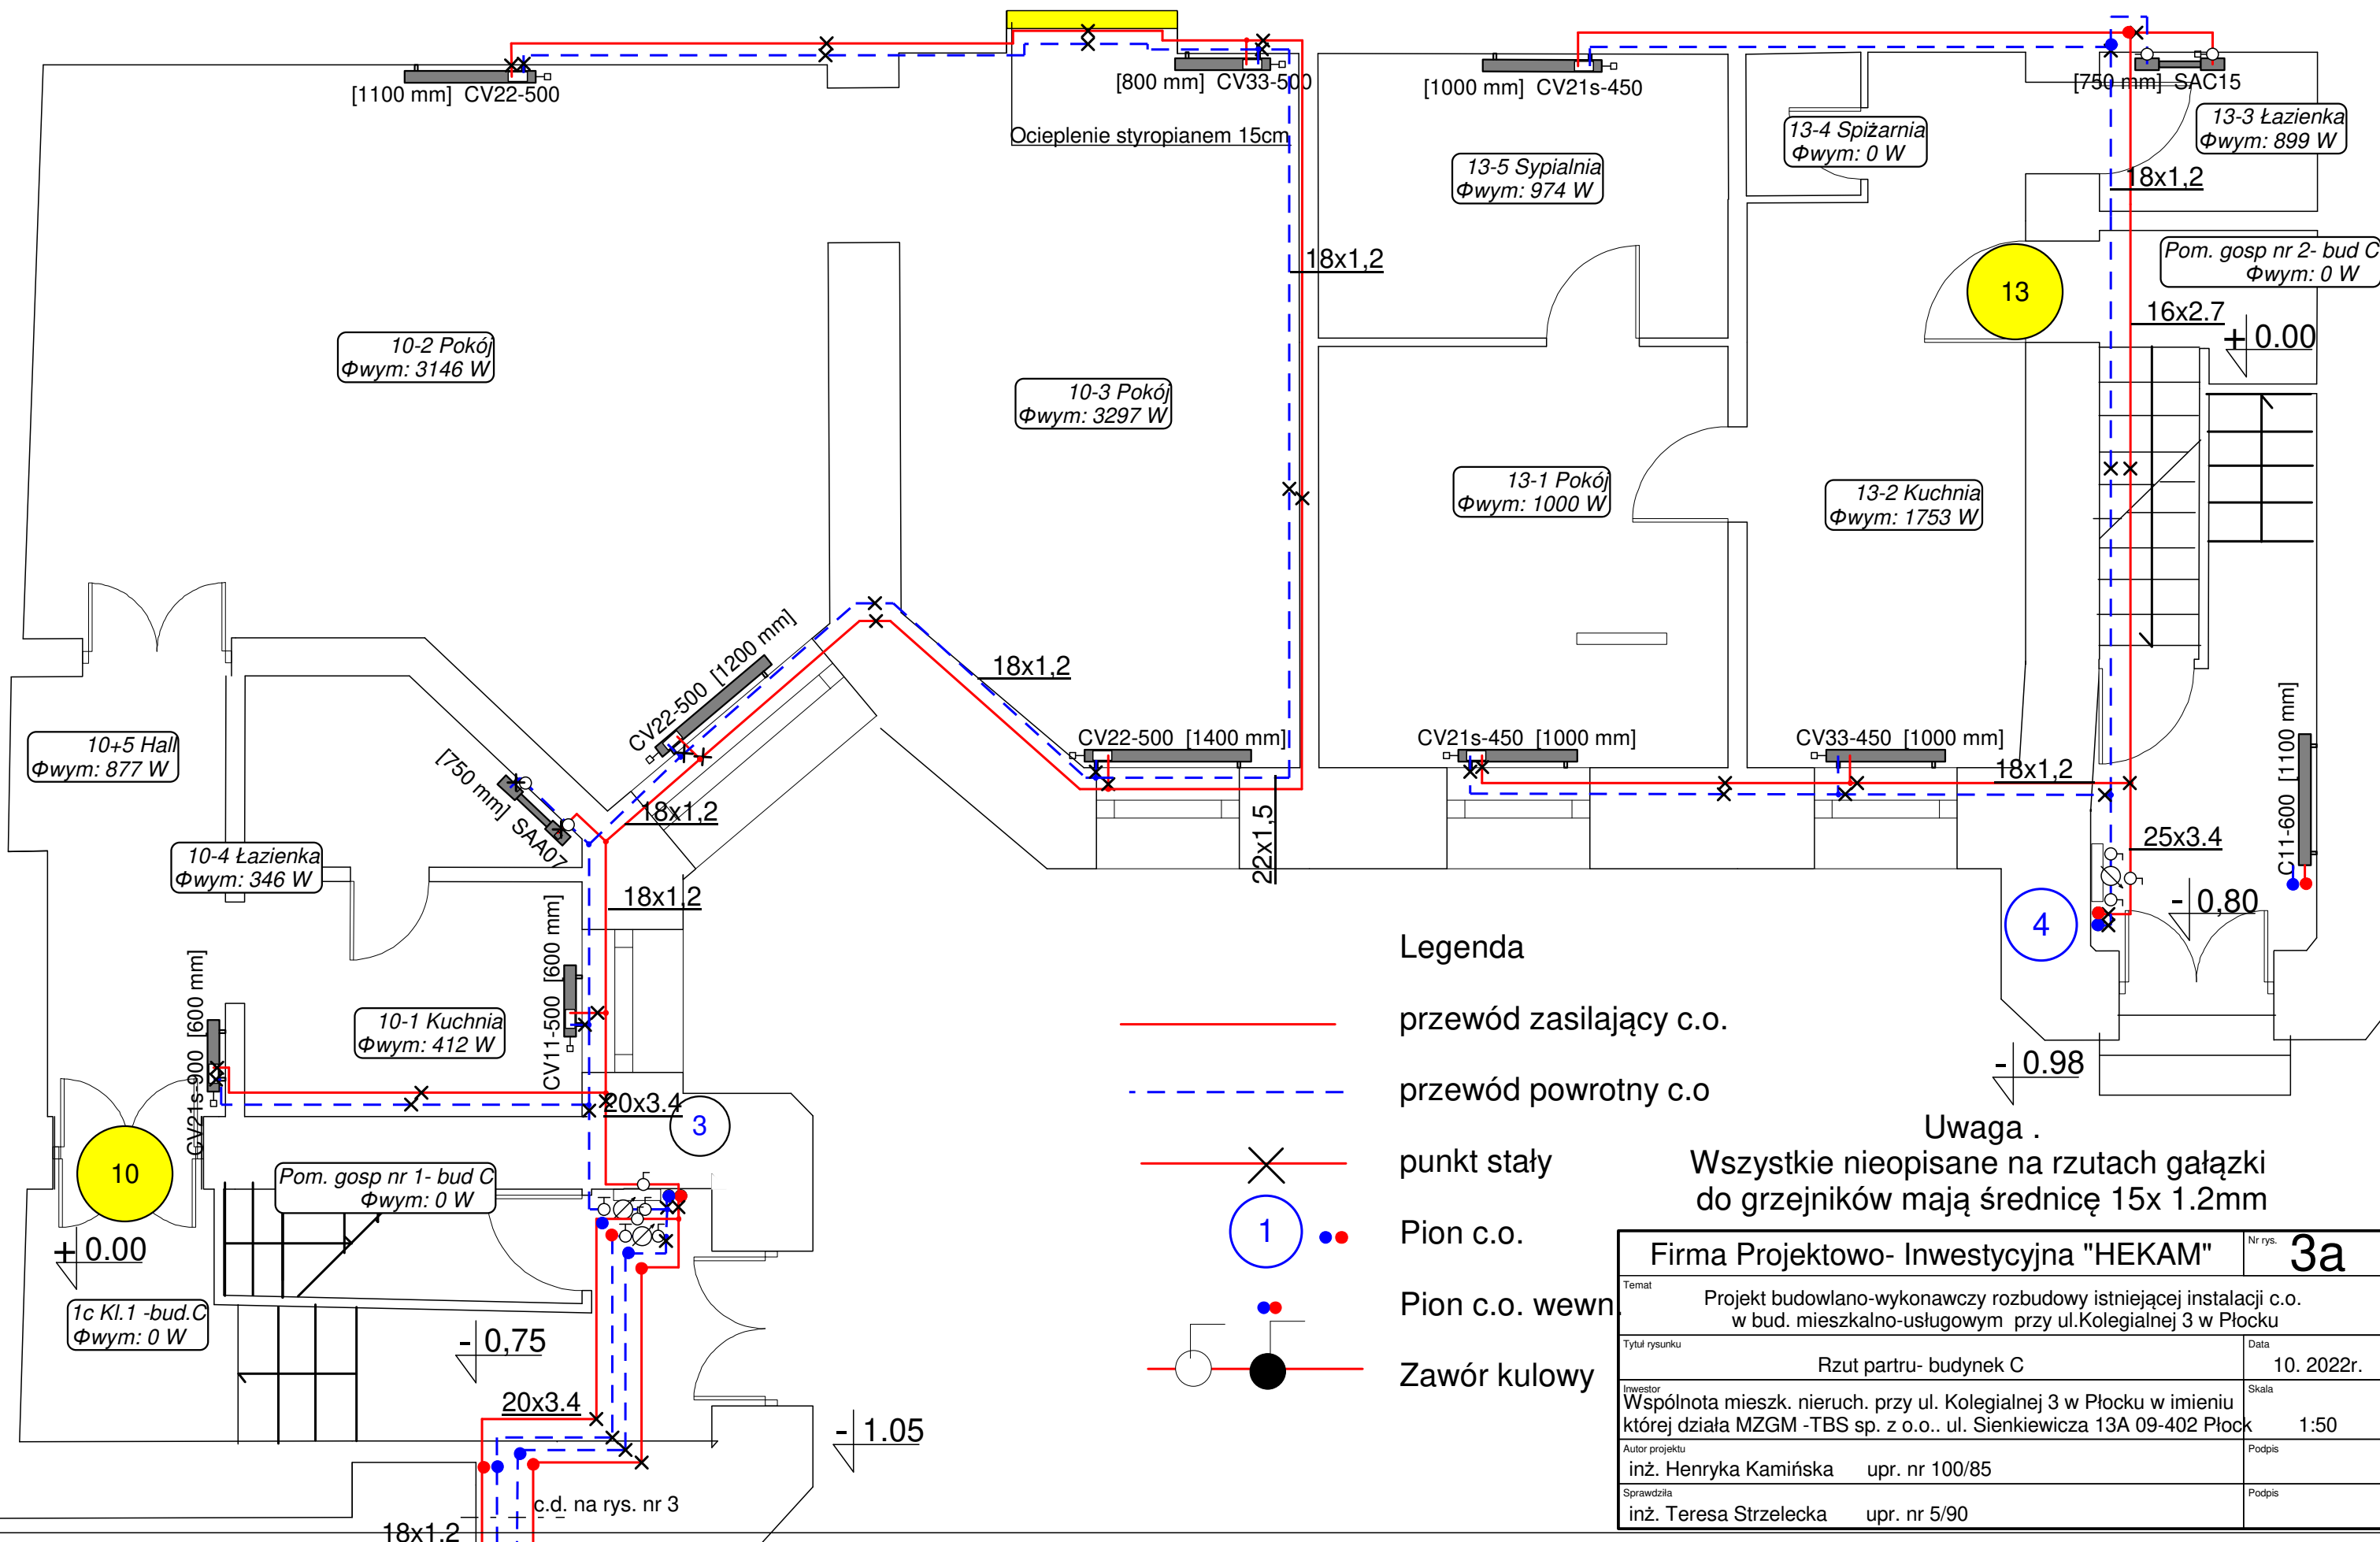

Legenda

- przewód zasilający c.o.
- przewód powrotny c.o.
- punkt stały
- Pion c.o.
- Pion c.o. wewn
- Zawór kulowy

Uwaga .

Wszystkie nieopisane na rzutach gałazki do grzejników mają średnicę 15x 1.2mm

| | | | |
|--|--|---------|------------|
| Firma Projektowo- Inwestycyjna "HEKAM" | | Nr rys. | 3a |
| Temat | Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy istniejącej instalacji c.o. w bud. mieszkalno-usługowym przy ul.Kolegialnej 3 w Płocku | | |
| Tytuł rysunku | Rzut partru- budynek C | Data | 10. 2022r. |
| Investor | Wspólnota mieszk. nieruch. przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku w imieniu której działa MZGM -TBS sp. z o.o.. ul. Sienkiewicza 13A 09-402 Płock | Skala | 1:50 |
| Autor projektu | inż. Henryka Kamińska upr. nr 100/85 | Podpis | |
| Sprawdziła | inż. Teresa Strzelecka upr. nr 5/90 | Podpis | |